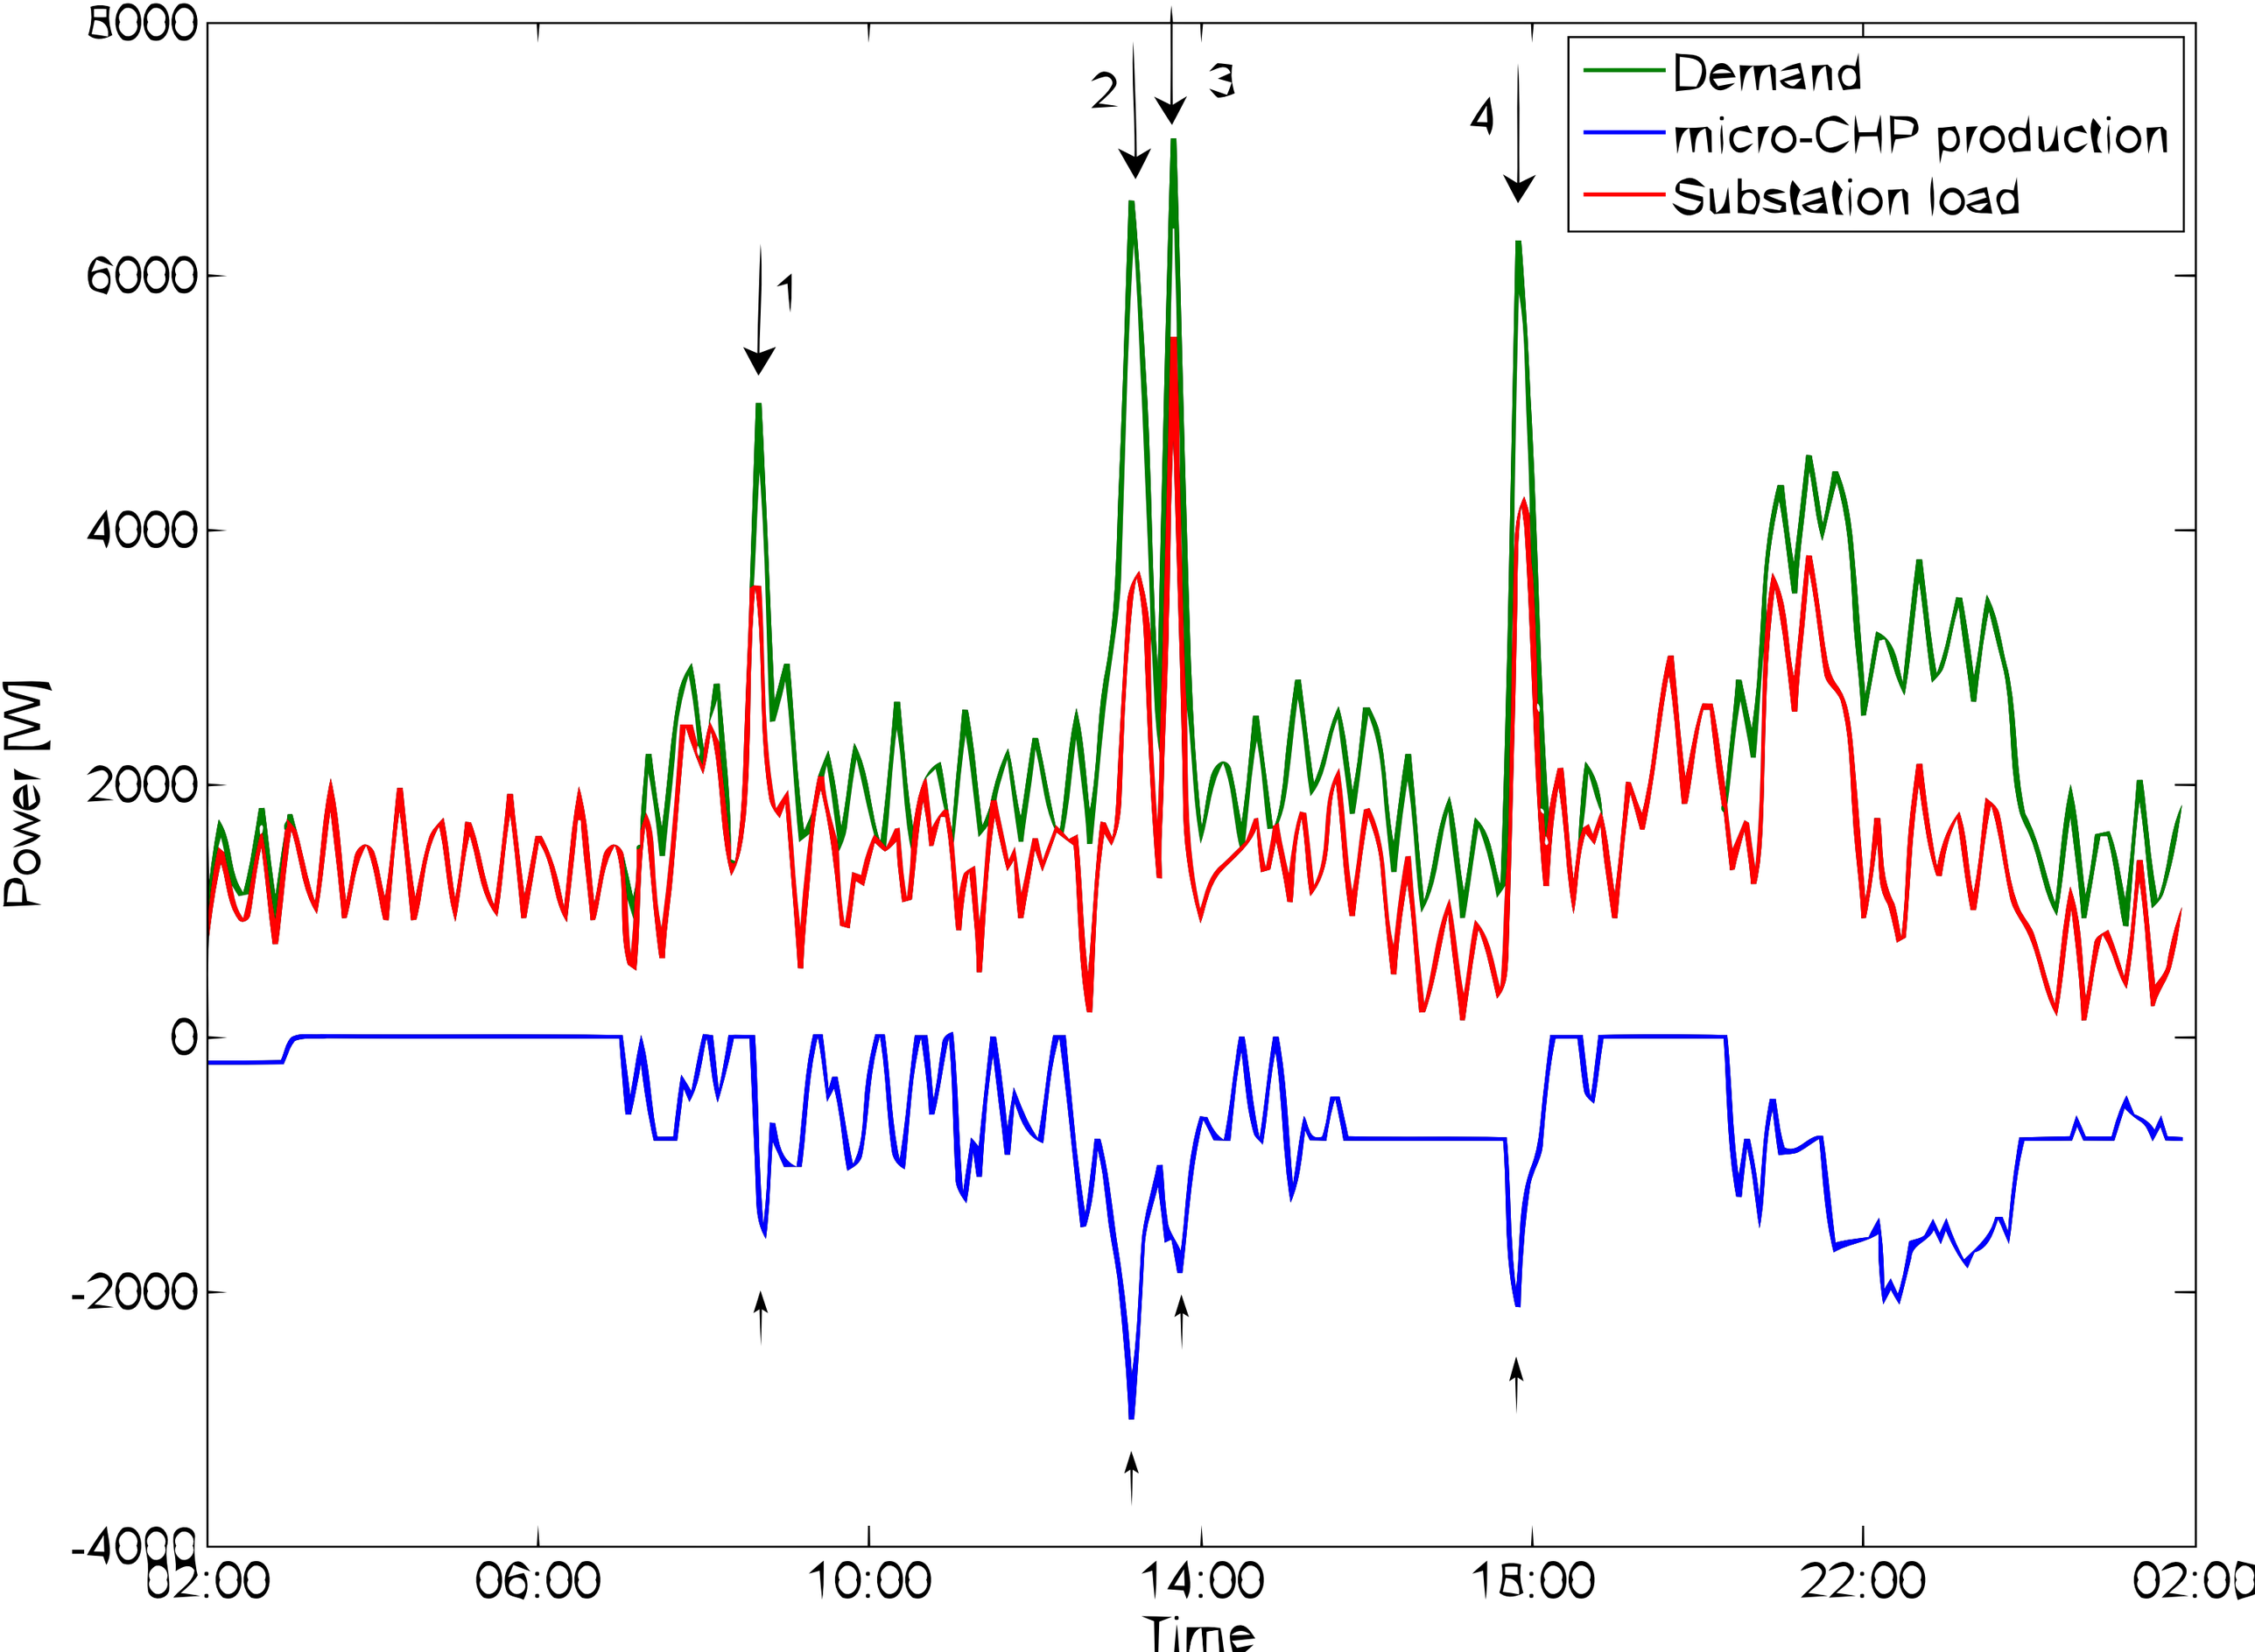
8000
6000
4000
2000
0
-2000
-4000
Power [W]
02:00
06:00
10:00
14:00
18:00
22:00
02:00
Time
1
2
3
4
Demand
micro-CHP production
Substation load