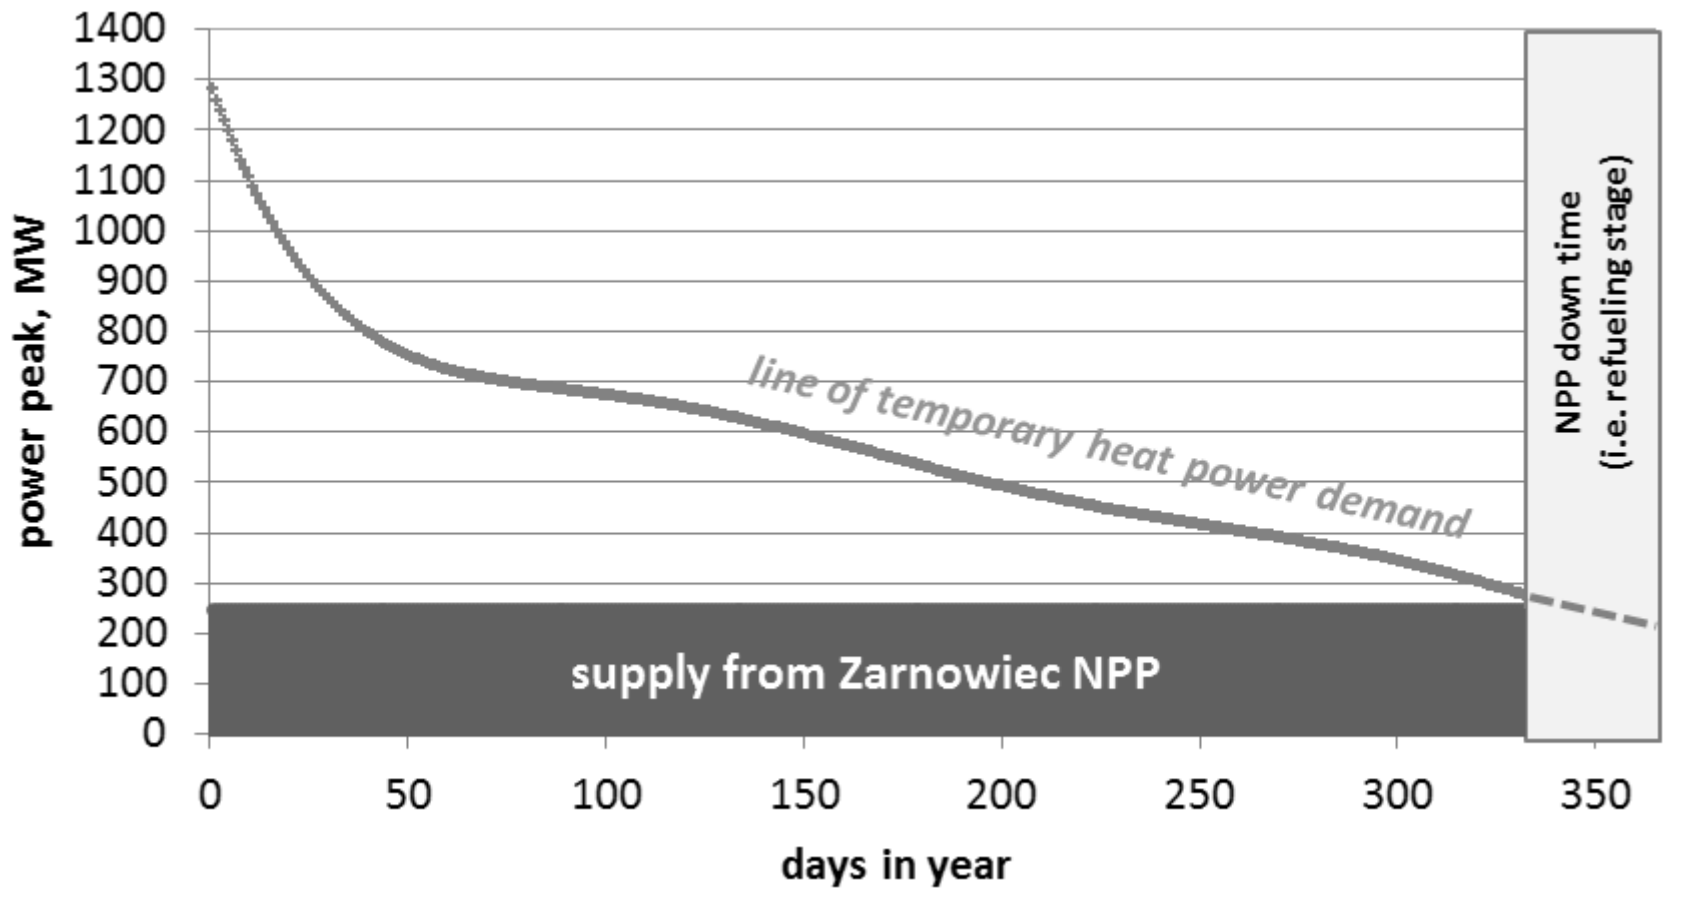
power peak, MW
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
line of temporary heat power demand
supply from Zarnowiec NPP
NPP down time
(i.e. refueling stage)
0
50
100
150
200
250
300
350
days in year